


**SCHEMAT IDEOWY**  
**ROZDZIELNI POMPOWNI 'PS'**  
**OBUDOWA IP54-II-KLASIE IZOLACJI**  
**(W KOMPLECIE DOSTAWY POMPOWNI)**

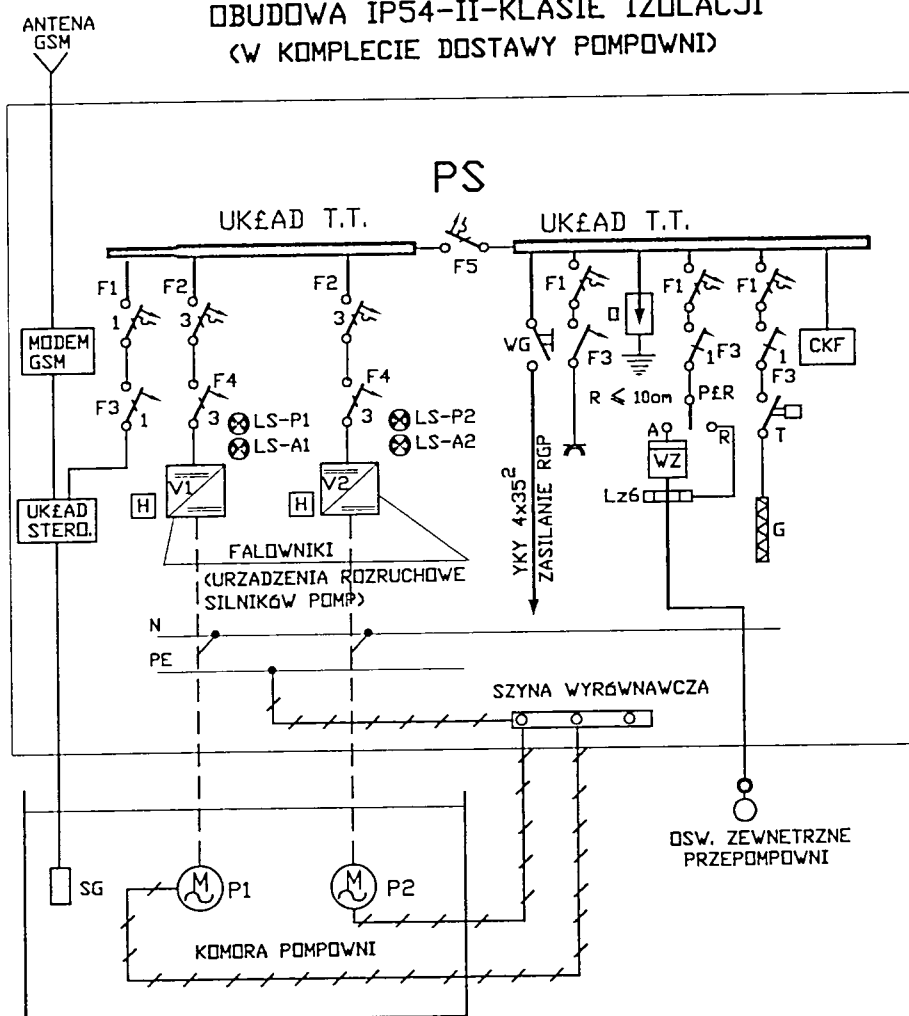

- F1 - WYŁĄCZNIKI OCHRONNE PRZECIWPORAZENIOWE 1-FAZ, In=25A, Iwyl=30mA szt.4
- F2 - WYŁĄCZNIKI OCHRONNE PRZECIWPORAZENIOWE 3-FAZ, In=63A, Iwyl=30mA szt.2
- F3 - WYŁĄCZNIKI NADMIAROWO PRĄDOWY S301-B-10A szt.4
- F4 - WYŁĄCZNIKI NADMIAROWO PRĄDOWY S304-C-32A szt.2
- F5 - WYŁĄCZNIK RÓZNICOWO-PRĄDOWY 580P-100A-DOEPKE SZT. 1
- WG WYŁĄCZNIK GŁÓWNY RBK-00 szt.1
- V1-V2 FALOWNIKI 15kW szt. 2
- H LICZNIKI PRACY POMPY szt. 2
- LS-P1 I LS-P2 LAMPKI SYGNALIZACYJNE PRACE POMPY szt. 2
- LS-A1 I LS-A2 LAMPKI SYGNALIZACYJNE AWARIE POMPY szt. 2
- Q - OCHRONNIKI DEHN T440-KL. III Jmp=15kV, Usp=1,5kV-2,5kV kpl. 1
- P&R - PRZEŁYCNIAK STEROWANIA OŚWIETLENIA-RĘCZNE-AUTOMATYCZNE szt. 1
- T - TERMOSTAT ZAŁĄCZENIA GRZAŁKI szt. 1
- G - GRZAŁKA 230/100W szt. 1
- P1-P2 POMPY 12,5kW/400V szt. 2
- SG - SONDA szt. 1
- Lz - LISTWA ZACISKOWA szt. 1
- WZ - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ301+FOTOKOMÓRKA szt. 1
- CKF - PRZEKAZNIK KONTROLI FAZ szt. 1

BIURO PROJEKTOWE CONSUL ENGINEERING sp.z o.o. ul. Barona 30, 43-100 Tychy Tel. 032-788-16-66			
INWESTOR Gmina Będzin z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin			
INWESTYCJA "KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W DZIELNICY WARPIE W BĘDZINIE W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ OTS WRAZ Z BUDOWĄ UKŁADY KOMUNIKACYJNEGO"			
BRANŻA ELEKTRYCZNA			STADIUM P.B-W
SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ "PS"			
PROJEKTOWAŁ: EDMUND KRUPA	<i>[Signature]</i>	NR. UPRL 119/75/Kt	SKALA
SPRAWDZIŁ: JÓZEF DUNAJCZYK	<i>[Signature]</i>	NR. UPRL 404/79	DATA Styczeń 2010