



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ZŁĄCZE KABLOWE
DLA SCHODÓW
ZM/2/01

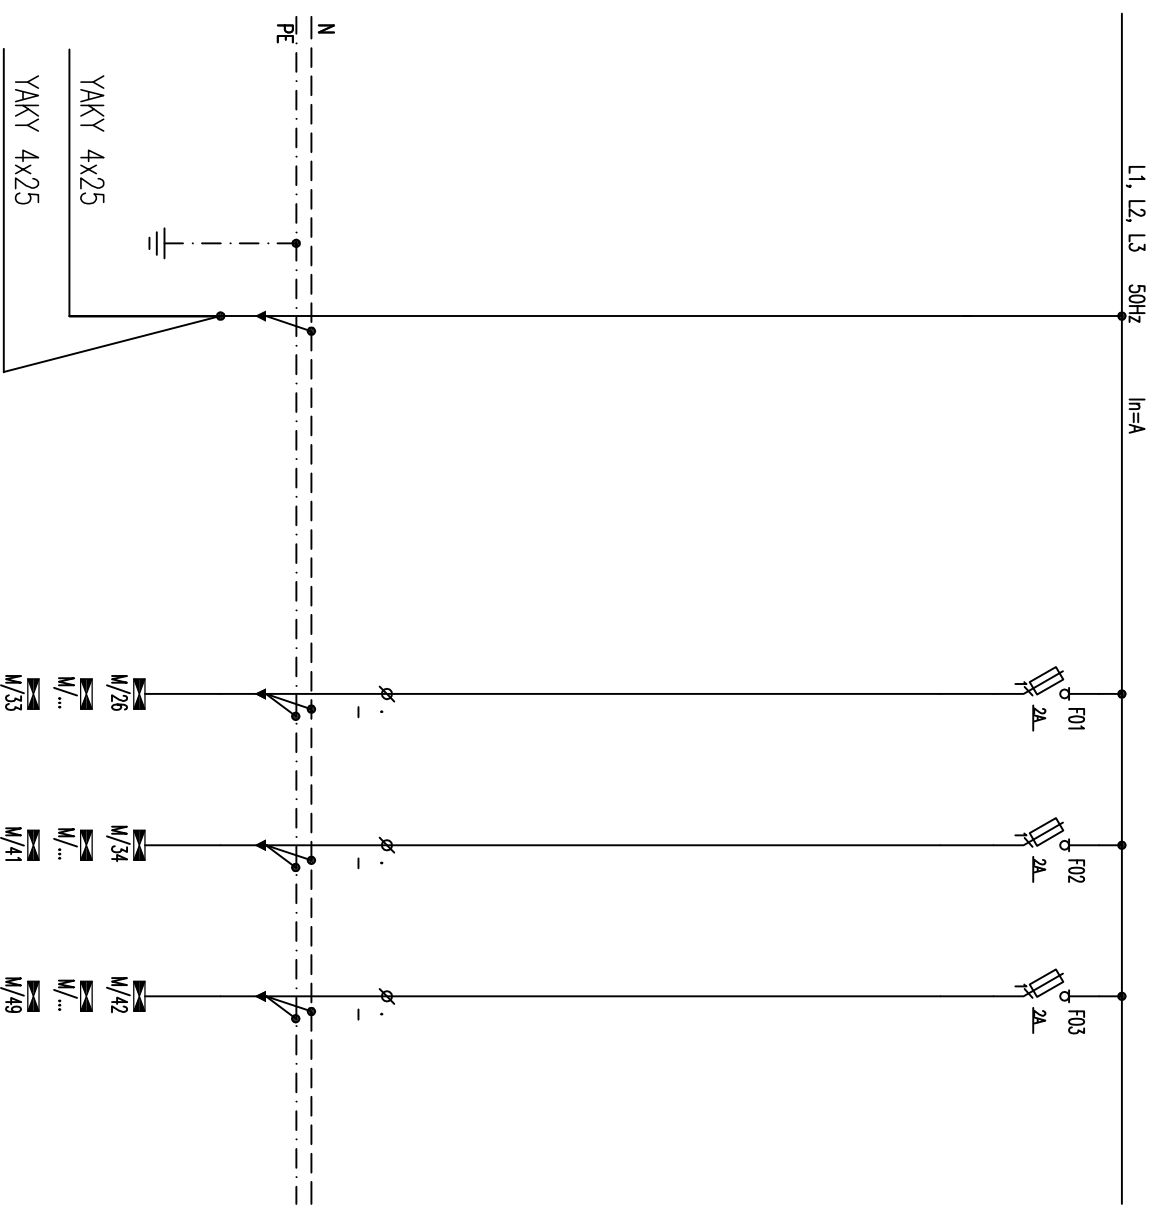

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony P porażeniowej;
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR. OBWODU/No. CIRCUIT	TYP KABLA/CABLE TYPE	MOC/POWER	OPIS	DESCRIPTION
ZM/2/01/F01	YKY70 3x1,5	8x9W	OPRANY W MURZE	
ZM/2/01/F02	YKY70 3x1,5	8x9W	OPRANY W MURZE	
ZM/2/01/F03	YKY70 3x1,5	8x9W	OPRANY W MURZE	

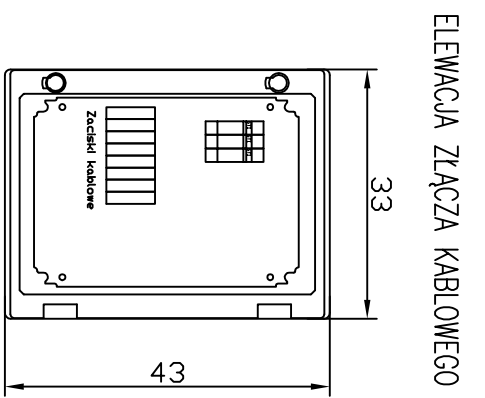

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09										
<p>AAAG S.C. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69</p>					<p>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Rehabilitacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabudowlanych w Bedzinie przy ul. Łódzkiej, Osiedle Zamkowe, Młodzieżowa, Zamkowa, al. H. Kołłątaja, Podzamcze, na działkach nr 1/1, 2/1, 5/2, 5/7, 5/8/1, 5/8/2, 5/8/11, 5/8/2, 1/6, 1/17/1, 1/17/2, 1/65, 1/66, 1/51, 1/97, 1/99, 1/192, 1/98/1/20</p>					<p>mgr inż. Mirosław KUNA Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/1972/PW/OE/05</p>					<p>Numer projektu: AAAG/09/0024</p>				
<p>Investycja: Rehabilitacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabudowlanych w Bedzinie w ramach projektu subregionalnego pn.: „Zachowanie i odtworzenie kulturowego i osadniczego dziedzictwa kulturowego w Bedzinie”</p>					<p>Inwestor: Gmina Bedzín, 42 - 500 Bedzín, ul. 11 Listopada 20</p>					<p>dr inż. Krzysztof DEBOWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr 229398</p>					<p>Data: Grudzień 2009</p>				
<p>Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI - ZM/2 SCHODY - STRONA PRAWA</p>					<p>mgr inż. arch. Konrad Odziemek inż. arch. Agata Babowska</p>					<p>Faza projektu: Strona: EL</p>					<p>Skala rysunku: —</p>				
<p>Wszeckie niezgodności i niesłabości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</p>					<p>Numer rysunku: iez-014</p>														