



CENTRALA (DETEKCJA CH4)

OMY 3x1.5mm2




ALPA-PicoGaz-NG
Czujnik gazu ziemnego



ALPA-PicoGaz-NG
Czujnik gazu ziemnego

OMY 3x1.5mm2

AWARIA

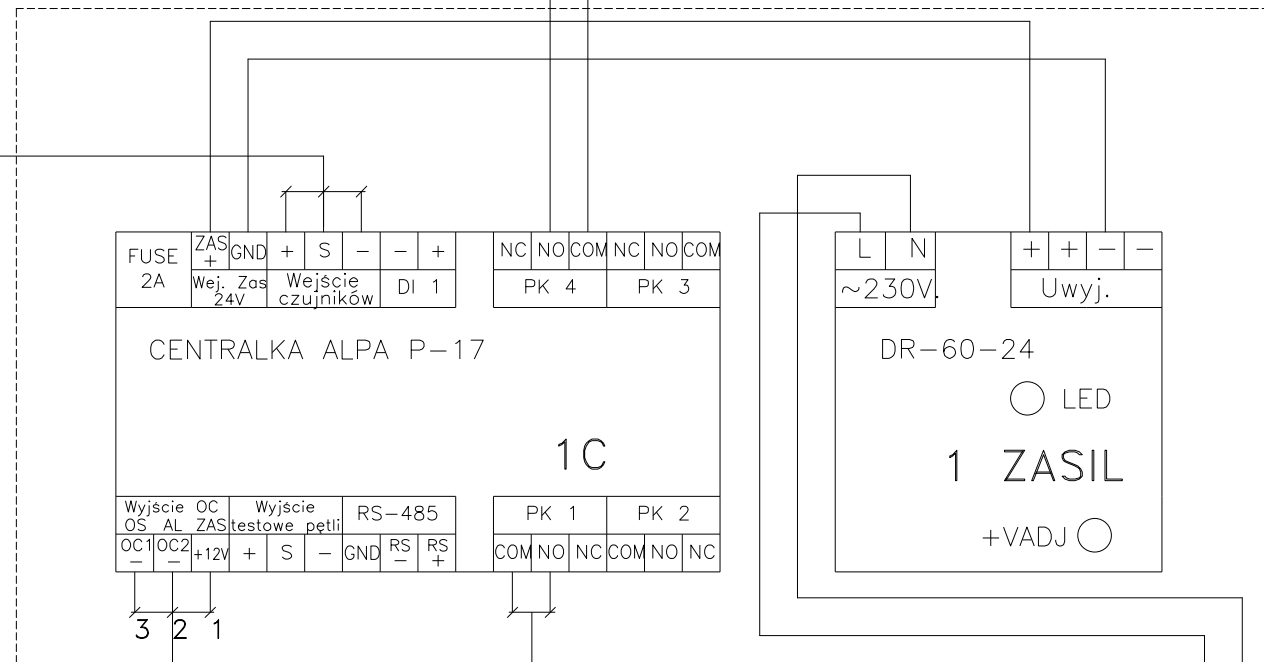


OMY 3x1.0mm2

OMY 2x1.5mm2

L N
~230V

Sygnalizator optyczno-akustyczny



Elektrozawór odcinający dopływ gazu na elewacji

INWESTOR: Gmina Będzin ul. 11 listopada 20, Będzin		ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 8, 42-500 Będzin, ul. Orla 4, dz. nr 108/3, k.m. 39, obręb Będzin	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Orlej w Będzinie			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
SILESIA Architekci ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował: mgr inż. Krzysztof Rażniewski Sprawdził: - Opracował: -	SLK/4700/PWOE/13 - -	
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI		BRANŻA: INST. ELEKTRYCZNE
DATA: 18.03.2016 r.	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	IE.20