




OZNACZENIA

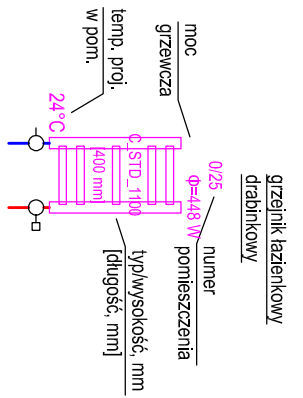


OZNACZENIA

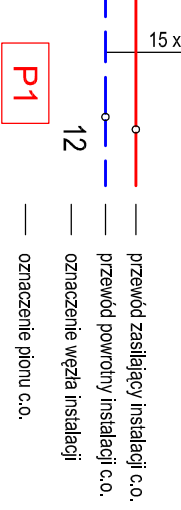

OZNACZENIA

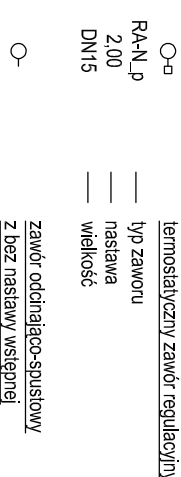

OZNACZENIA

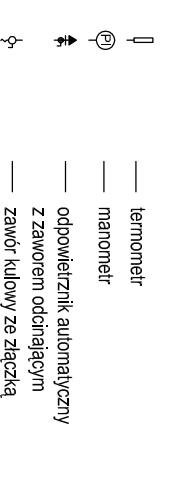

ASV-FV gw 5-25kPa
7,00 kPa
DN15

ASV-L GW
3,20 obr.
DN15

RA-N, p
2,00
DN15

02
06
04

termometr
manometr
odpowietrznik automatyczny z zaworem oddinającym

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644		
INWESTOR GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20		
OBIEKT, ADRES PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 42-500 BĘDZIN, ul. RUTKOWSKIEGO 3a, dz. nr 9, k.m. 29, obręb Będzin		
NAZWA OPRAC. REMONT BUDYNKU OGRODZENIA, PLACÓW UTMARZONYCH, CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ICH ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ, ROZBIÓRKA TARASU, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSP. ORAZ TERMOMODERNIZ. BUDYNKU PRZEDSZKOLA.		
RODZAJ OPRAC. PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
NAZWA RYS. IMIE NAZMYSKO	SKALA: 1:50	NR RYS.: CO-9
PROJEKTANT mgr inż. MAREK WYPYCH	NR UPRAWNIENI SLK/4445/P005/12	SPECJALNOŚĆ: WD-KAN-GAZ-CO
	DATA: LUTY 2016r.	PODPIS:

UWAGI:
1. Rozmiejście instalacji c.o. należy rozpatrywać łącznie z rzutami.
2. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów.
3. Instalację wyregulować hydraulicznie wg podanych nastaw.
4. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
5. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.