


Lista oprow								
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wypożyczenie	Stwierdz. świetlności	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączona	Liczba
1	PHILIPS	WT460C L1600 1xLED80S/840 VMB		1xLED80S/840/-	8000 lm	0.8	66 W	1
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VMB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8	17,3 W	29
3	PHILIPS	SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSD VAR-PC		1xLED27S/840/-	2700 lm	0.8	23.5 W	53
4	PHILIPS	SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU		1xLED27S/840/-	2700 lm	0.8	24.5 W	56
5	PHILIPS	SM120V W60L120 1xLED37S/840 PSU		1xLED37S/840/-	3700 lm	0.8	46.5 W	7
6	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VMB		1xLED42S/840/-	4200 lm	0.8	33 W	12
7	PHILIPS	WT460C L700 1xLED23S/840 WB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8	19,7W	2

Lista oprav

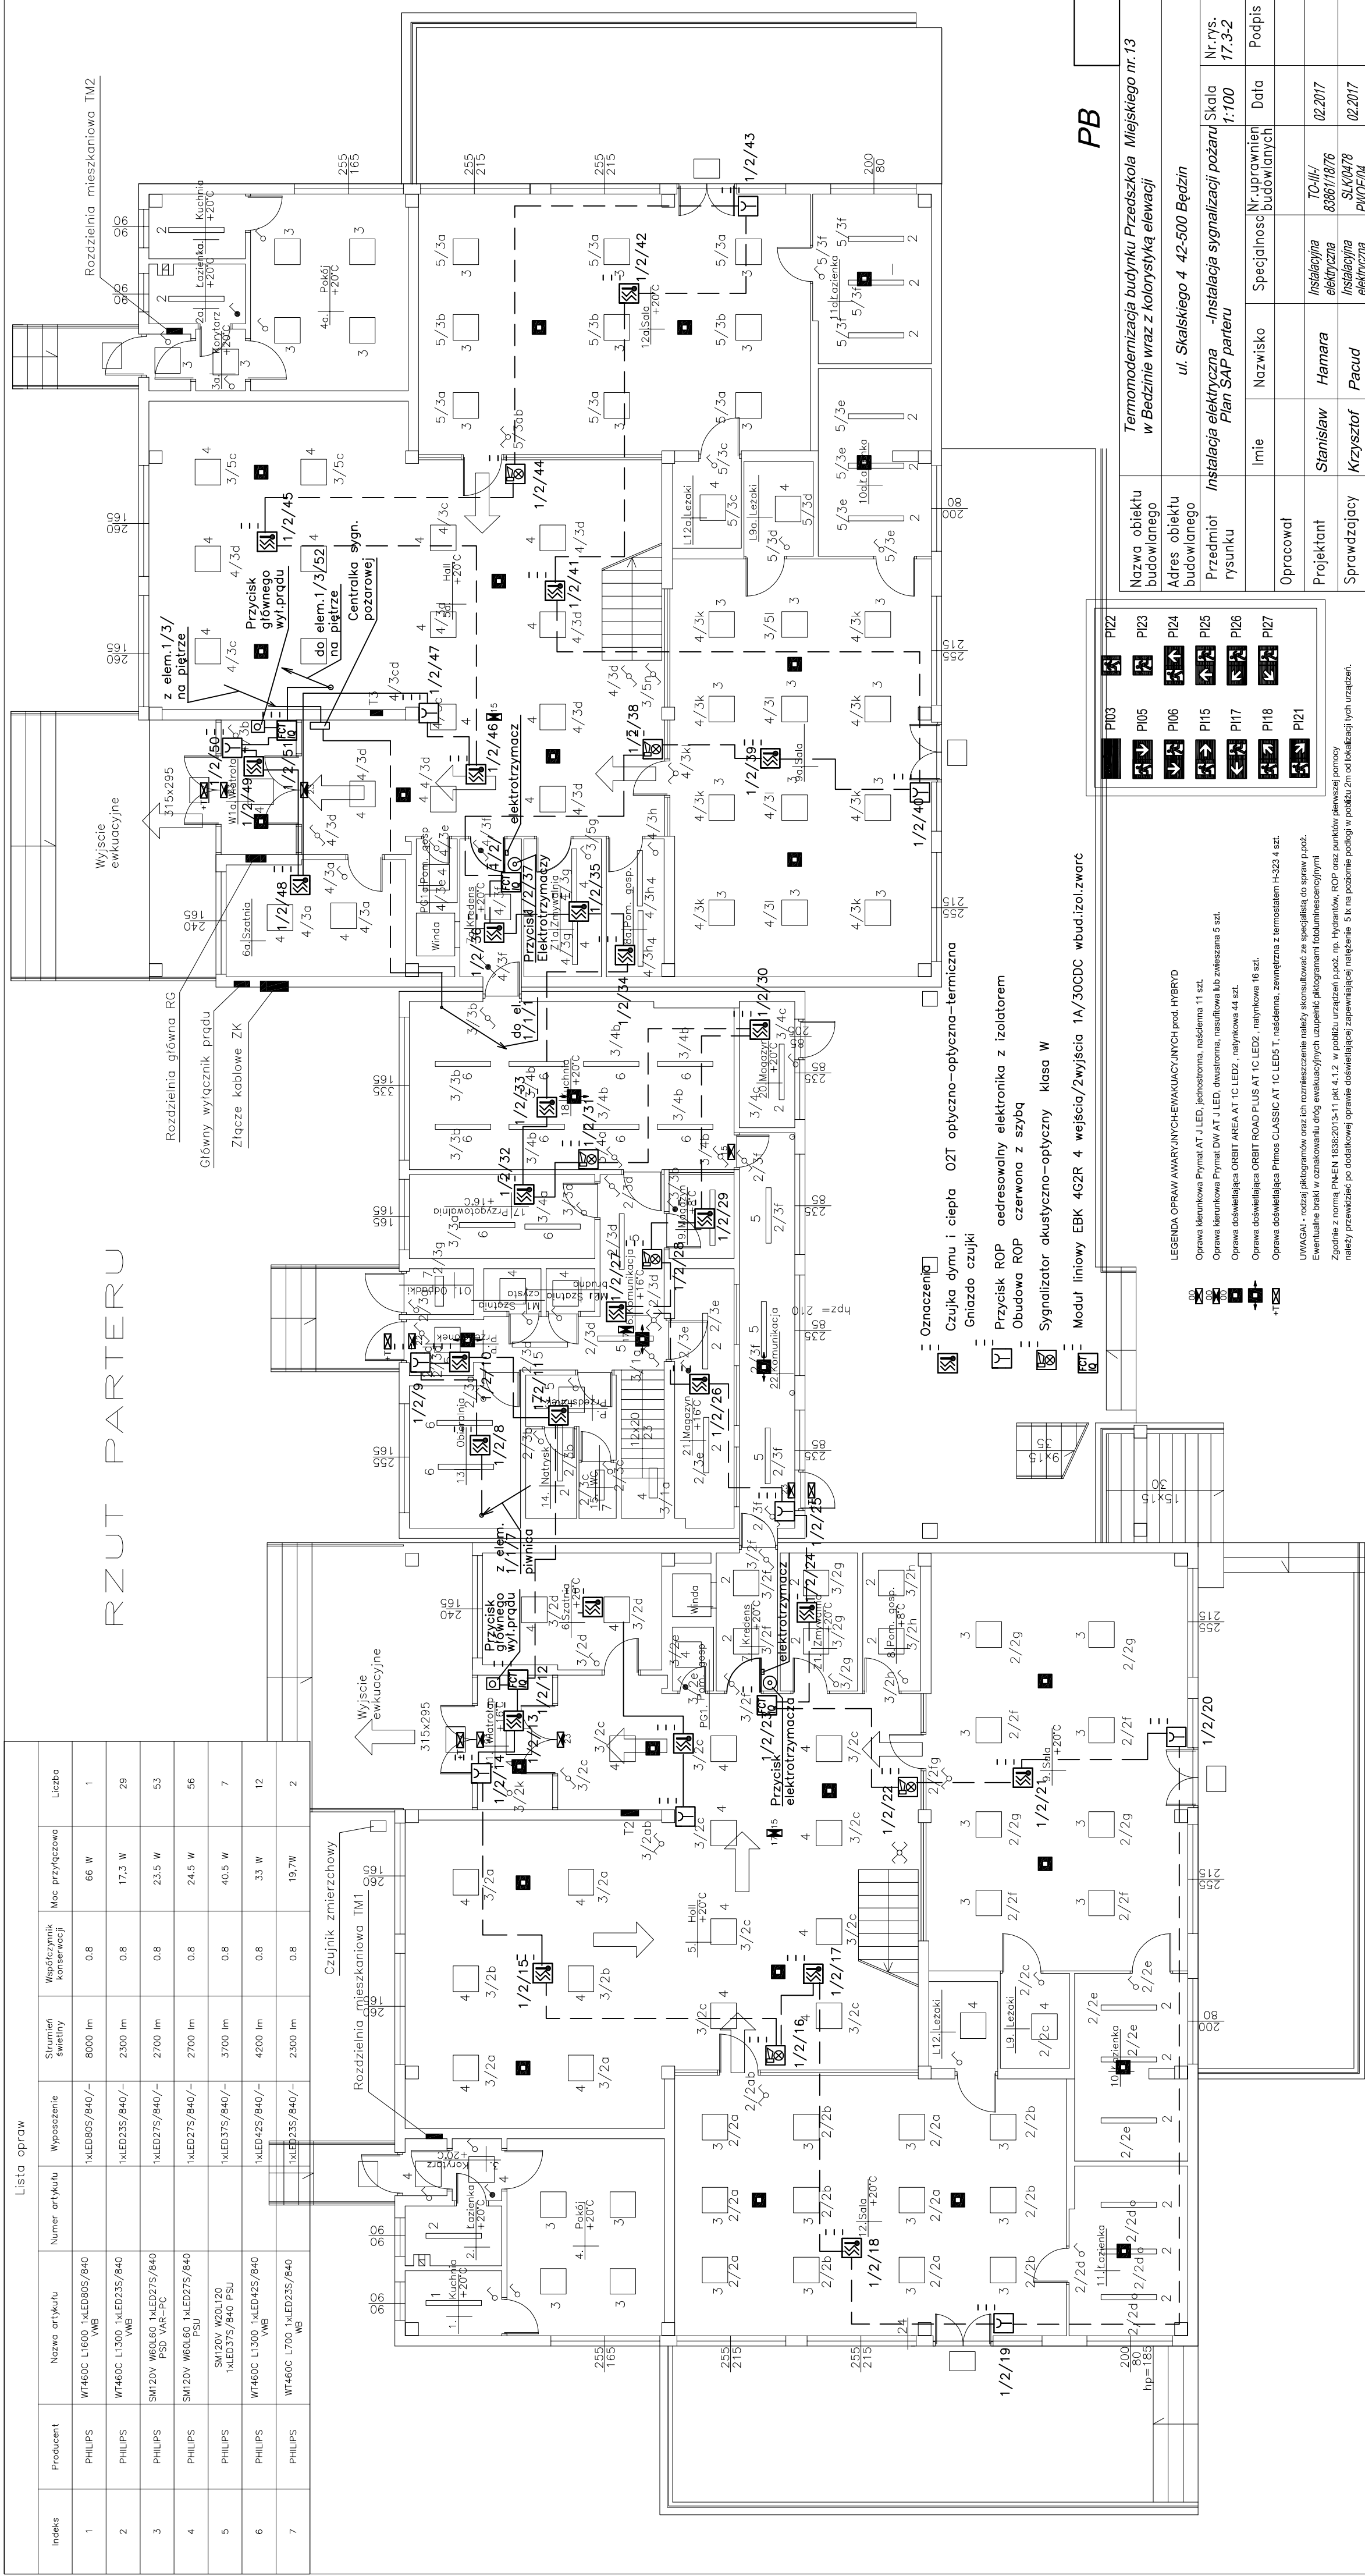

LEGENDA OPRAWY AWARYJNYCH EWAKUACYJNYCH prot. HYBRID

Oprawa kierunkowa Pymat AT J LED, jednostronna, nasadzenia 11 szt.	
Oprawa kierunkowa Pymat DW AT J LED, dwustronna, nasadkowa lub zw.	
Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT J LED, natynkowa 4 szt.	
Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT J LED2, natynkowa 16 szt.	
Oprawa doświetlająca Pimco CLASSIC AT J LED5 T, nasadzenia, zewnętrzna	

UWAGA - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p. poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr. 13 w Będzinie wraz z kolonistyką elewacji					Nr. rys. 17.3-2
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna - Instalacja sygnalizacji pożaru Plan SAP parteru		Skala 1:100			
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował						
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III/-I 83661/18/76	02.2017	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PUK/004	02.2017	