



# INSTALACJA HYDRANTOWA. RZUT PIWNIC

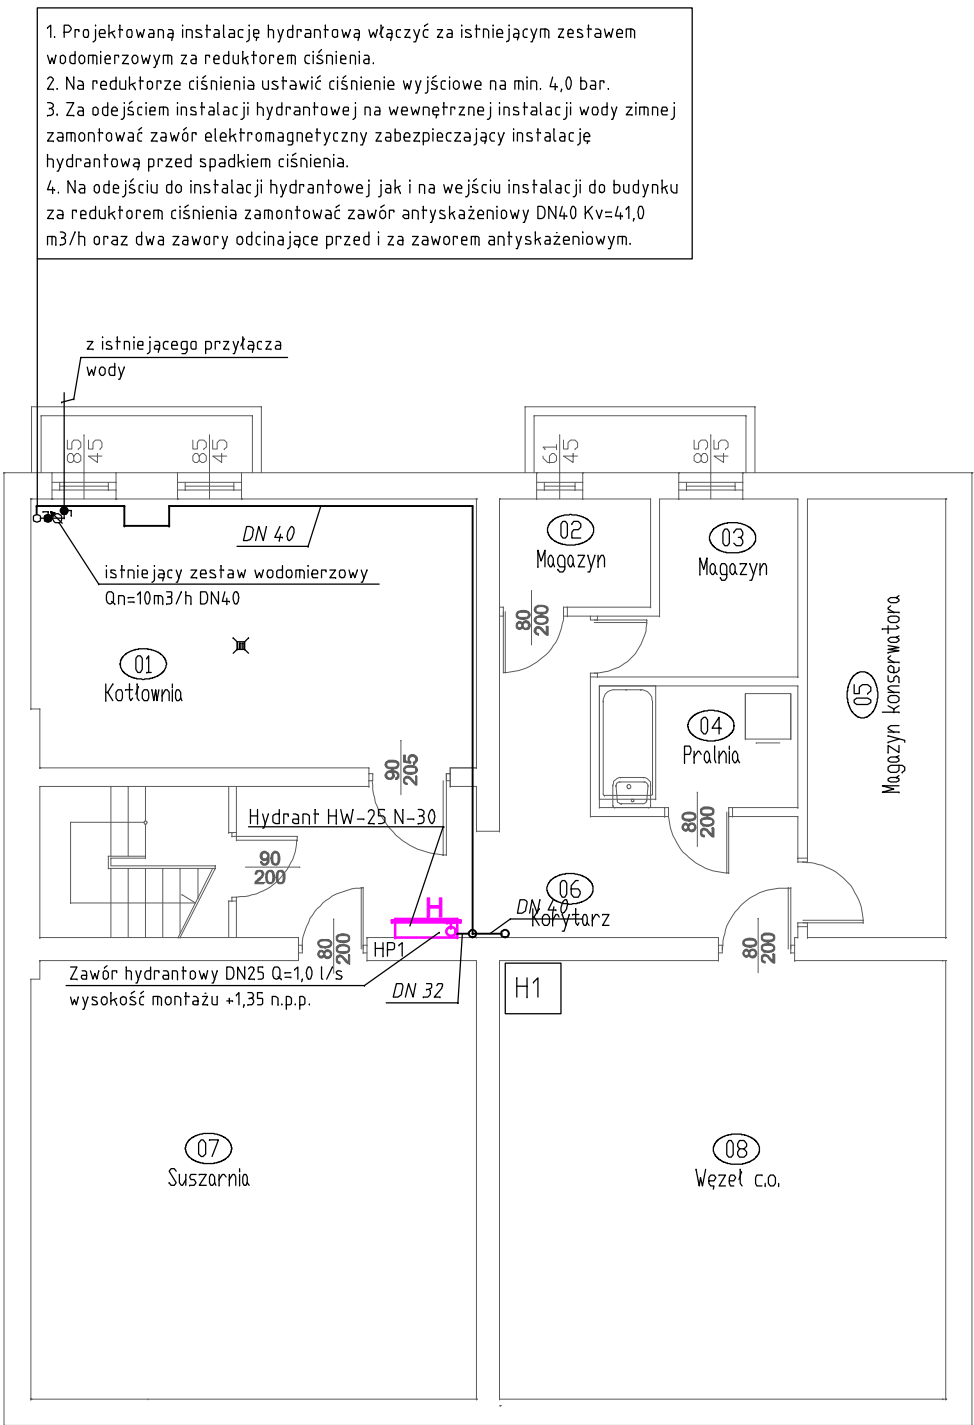

## OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja wody zimnej  
— projektowana instalacja hydrantowa
- Hydrant HW-25 N-30 – projektowany hydrant natynkowy DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m  
Hydrant HW-25 W-30 – projektowany hydrant podtynkowy DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m  
Zawór hydrantowy DN25 Q=1,0 l/s wysokość montażu +1,35 n.p.p.
- HP1 Numer hydrantu  
H1 Pion hydrantowy  
Istniejący zestaw wodomierzowy Qn=10m<sup>3</sup>/h DN40

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Miasto Bedzin 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Bedzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Bedzin obręb Bedzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA HYDRANTOWA. RZUT PIWNICY	SKALA 1:100	RYS. I-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAREK NORBERCIAK		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA upr. Bud. Nr SLK/0499/PWOS/04		02.2017