


INSTALACJA C.O. RZUT PIWNICY

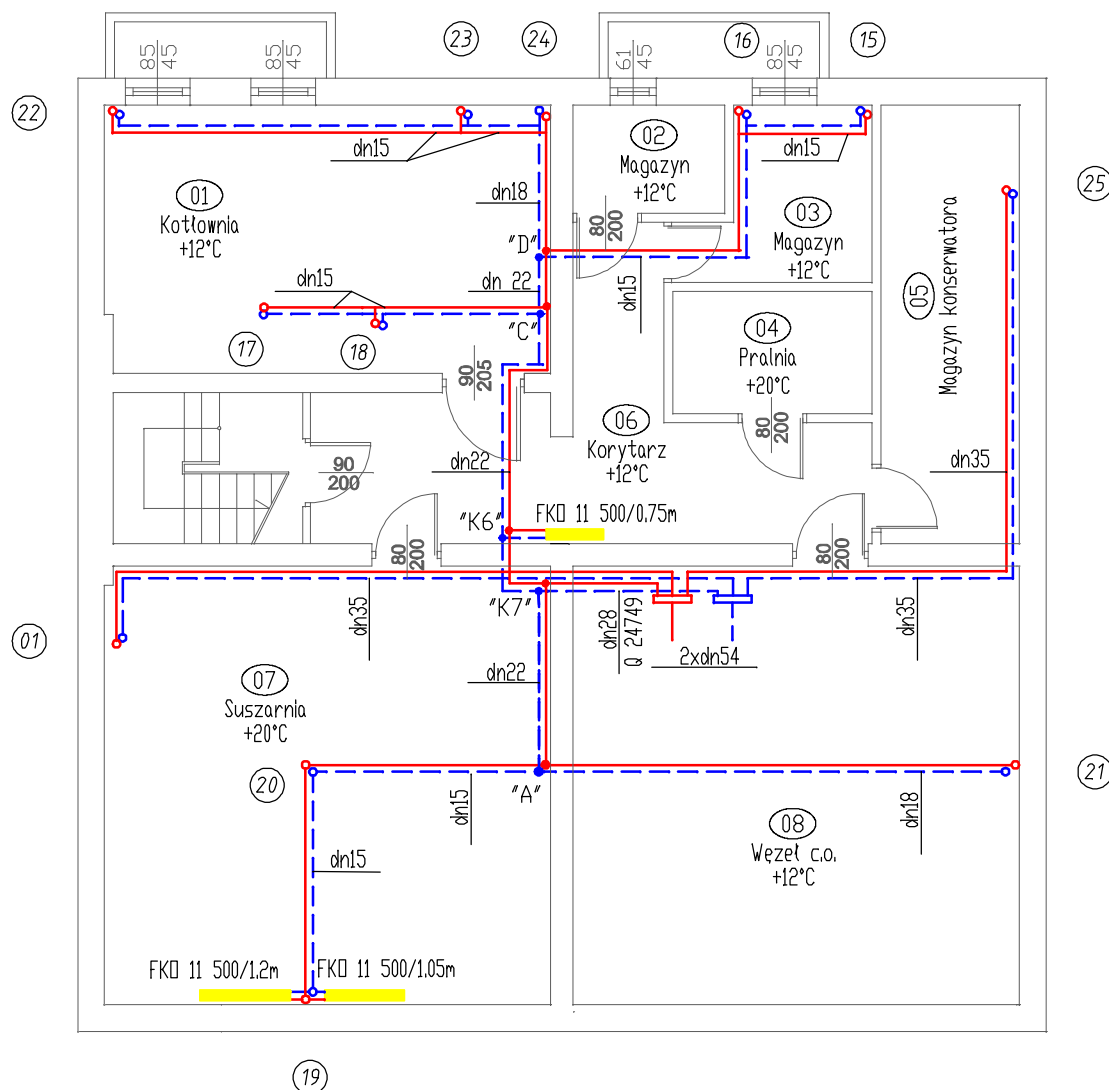

Uwaga:

1. Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne w wykończeniu antykradzieżowym z blokadą nastawy.
2. Wartości nastaw na zaworach regulacji podpiłonowej, odcinających, spustowych i termostatycznych podano na rozwinięciu instalacji c.o. przy każdym zaworze.
3. Armaturę należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem rozwinięcia instalacji c.o.
4. Wszystkie gałazki grzejników o średnicy dn 15 mm.

FKD 11-600/1,2m - grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, zasilanie boczne, typ 11, wysokość grzejnika H=600 mm i odległości 1,2 m

FKD-10-30/1,2m - grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, wykonanie higieniczne, zasilanie boczne, typ 10, wysokość grzejnika H=300 mm, długość grzejnika 1,2m

LEGENDA

przewód zasilający
przewód powrotny

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKAŁSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIWNICY. INSTALACJA C.O.		SKALA RYS. 1:100 I-2
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK		02.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87		02.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA upr. Bud. Nr SLK/0499/PWOS/04		02.2016