



Układ sieciowy ;
 - w sieci zasilającej TT
 - w sieci odbiorczej TT

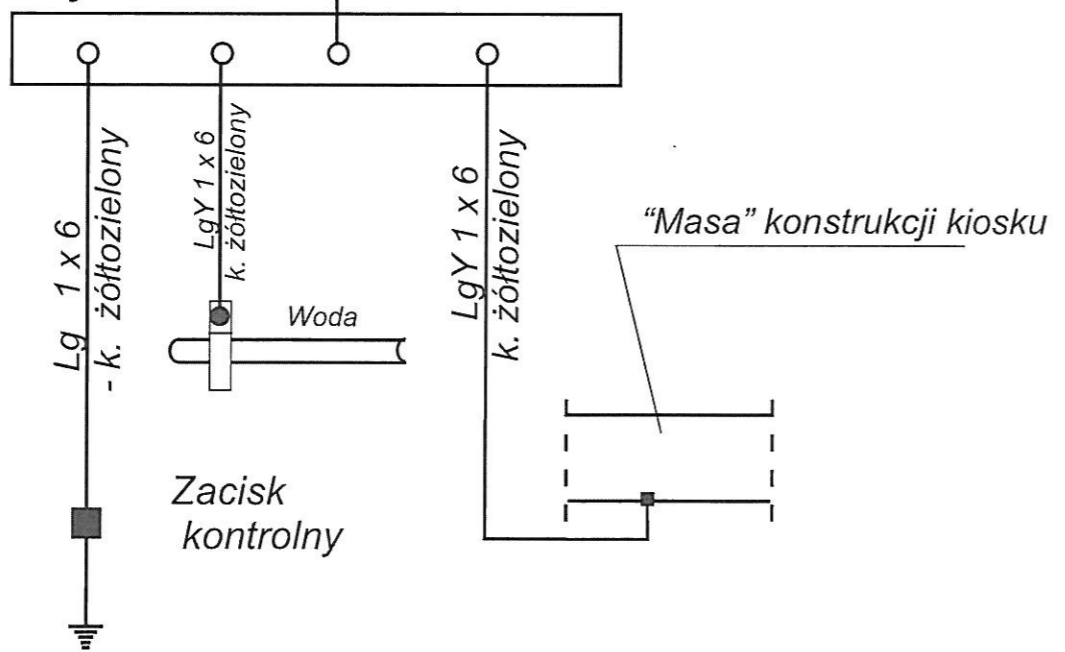


Uziom lokalny

$R < \text{od wartości wynikającej z zastosowanych zabezpieczeń w przyłączy i rozdzielni RK}$

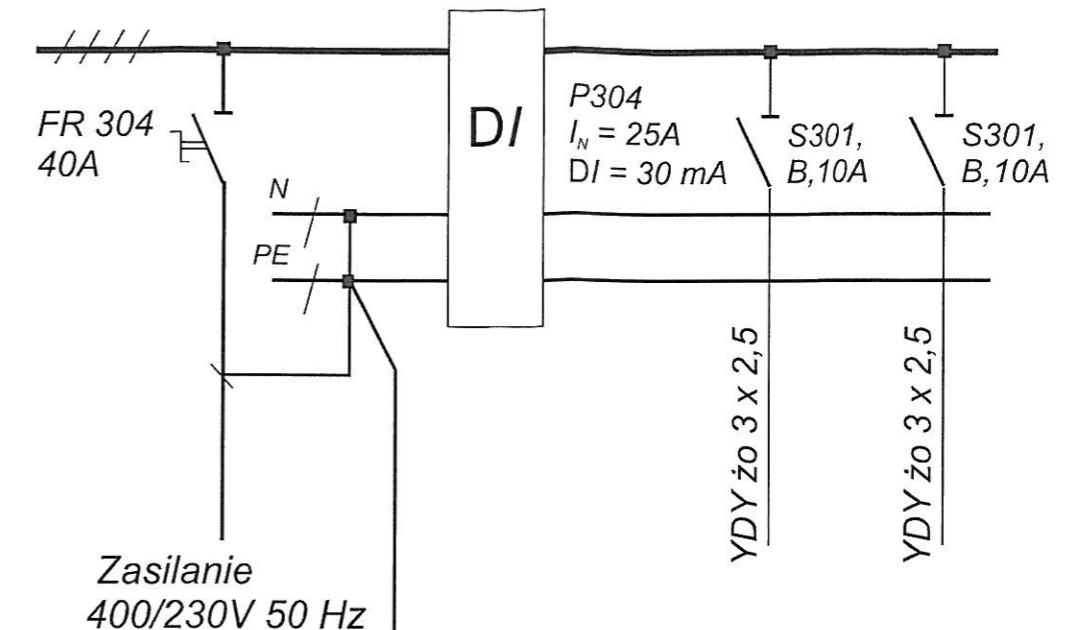

Układ sieciowy ;
 - w sieci zasilającej TN - C
 - w sieci odbiorczej TN - C - S

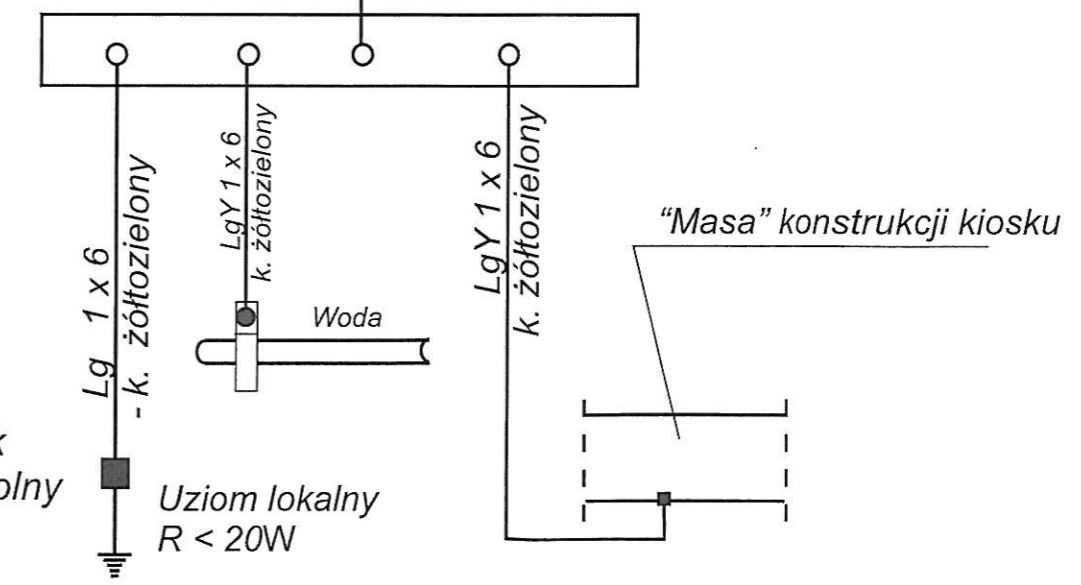

Zacisk kontrolny
 Uziom lokalny $R < 20W$

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

BUDOTECHNIKA Spółka z o.o.

tel. 032/ 235 67 12

Tytuł rysunku:	Projektant:	Podpis:
Połączenia wyrównawcze oraz główna szyna wyrównawcza w pomieszczeniu "Toalety"	mgr inż P Czelný upr. bud .552/79 <i>P Czelný</i>	
	skala -----	E - 02